

Как создать сверку в моих проектах?

- Создайте новый проект
- Заполните номенклатуру в новом проекте
- Создайте поставку
- Создайте заказ
- Или откройте уже существующий проект
- Выберите проект, в котором хотите сделать сверку

Рабочий стол

Мои поставщики

Мои заказы

История

Мои проекты

Мои покупатели

Предложения покуп...

Мои реквизиты

Моя номенклатура

Мой классификатор

Отчеты

Настройки

Статистика заказов

В работе

+ Добавить новый проект

☐ Показать архивные проекты

Название проекта	Дост...	Куратор п...	Дата начала проекта	Дата окончания пр...	Осталось дней до з...	Бюджет запланиров...	Фактическая дата за...	Запланированные з...	Фактические затраты	Статус
Наим...		Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...
Проект № 7			17.12.2020	24.12.2020	7	250 000,00				Завершено
Проект № 6			17.12.2020	17.12.2020	0					Завершено
Проект № 5			16.12.2020	16.12.2020	0	4 564 451,00				В работе
Проект № 4			16.12.2020	16.12.2020	0	5 656,00				Завершено
Проект № 3			14.12.2020	14.12.2020	0					В работе
Проект № 2			14.12.2020	14.12.2020	0	56 645,00				В работе
Проект № 1			14.12.2020	14.12.2020	0					Завершено

- Перейдите на вкладку "Завершение"

Проект № 7 от 17.12.2020   

Исполнитель проекта: Наташа Алексеева Статус: **в работе**

Остаток дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80

Затраты план: 214 500,80 руб. Затраты факт: 202 761,37 руб.

Материалы  **Заказ на поставку материалов**  **Завершение** 

  Создать поставку ☐ Скрыть наименование по проекту  Добавить строку  Добавить из буфера  Загрузить из Excel/CSV 

№ п/п	Наименование	Ед.	Кол-во	№ п/п	Наименование заявки	Ед.	Запасов...	Плановая цена закупки	Минимальная партия	Плановая сумма заку...	Процент комплект...	Описание про...	Фактиче
№	Наим...	Наим...	Наим...	№	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...
☐	1	Балка дугаровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1	Балка дугаровая ГОСТ 8239-89	шт	89	1 800,00	160 200,00	100,00		
☐	2	Дроссель 1W 250 ДЧТ 46H-003	шт	4	2	Дроссель 1W 250 ДЧТ 46H-003	шт	4	93,60	0 374,40	100,00		
☐	3	Дроссель 1W 400 ДЧТ 46H-001	шт	7	3	Дроссель 1W 400 ДЧТ 46H-001	шт	7	115,20	0 806,40	100,00		
☐	4	Лампа натриевая ДЧТ 70 Вт 627 PHILIPS, OSRA...	шт	32	4	Лампа натриевая ДЧТ 70 Вт 627 PHILIPS, OSRA...	шт	32	370,00	0 11 840,00	100,00		
☐	5	Лампа натриевая ДЧТ 100 Вт 640 PHILIPS, OSR...	шт	20	5	Лампа натриевая ДЧТ 100 Вт 640 PHILIPS, OSR...	шт	20	480,00	0 9 600,00	100,00		
☐	6	Лампа натриевая ДЧТ 150 Вт 640 PHILIPS, OSR...	шт	66	6	Лампа натриевая ДЧТ 150 Вт 640 PHILIPS, OSR...	шт	66	480,00	0 31 680,00	100,00		
Кол-во: 6		218		Кол-во: 6		218		3 338,80		214 500,80			

- Нажмите "Создать сверку"

Проект № 7 от 17.12.2020   

Исполнитель проекта: Наташа Алексеева Статус: **в работе**

Остаток дней до завершения проекта: 7

Бюджет проекта: 250 000,00 Плановые затраты на материалы: 214 500,80


Затраты факт: 202 761,37 руб.

Материалы  **Заказ**  **Завершение проекта** 


  Создать сверку 

№ п/п	Наименование заявки	Описание про...	Ед.	План кол...	Плановая сумма заку...	% выполнения	Фактически количес...	Фактическая сумма
№	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...	Наим...
1	Балка дугаровая ГОСТ 8239-89		шт	89	160 200,00	100,00	89	133 500,00
2	Дроссель 1W 250 ДЧТ 46H-003		шт	4	374,40	100,00	4	1 729,64
3	Дроссель 1W 400 ДЧТ 46H-001		шт	7	806,40	100,00	7	3 185,15
4	Лампа натриевая ДЧТ 70 Вт 627 PHILIPS, OSRA...		шт	32	11 840,00	100,00	32	22 140,80
5	Лампа натриевая ДЧТ 100 Вт 640 PHILIPS, OSR...		шт	20	9 600,00	100,00	20	9 688,00
6	Лампа натриевая ДЧТ 150 Вт 640 PHILIPS, OSR...		шт	66	31 680,00	100,00	66	32 313,60
Кол-во: 6		218		214 500,80		218		202 761,37

В открывшемся окне выберите : подрядчика, наименование сверки(КС2, КС3), исполнителя, поле сверки по факту или по плану

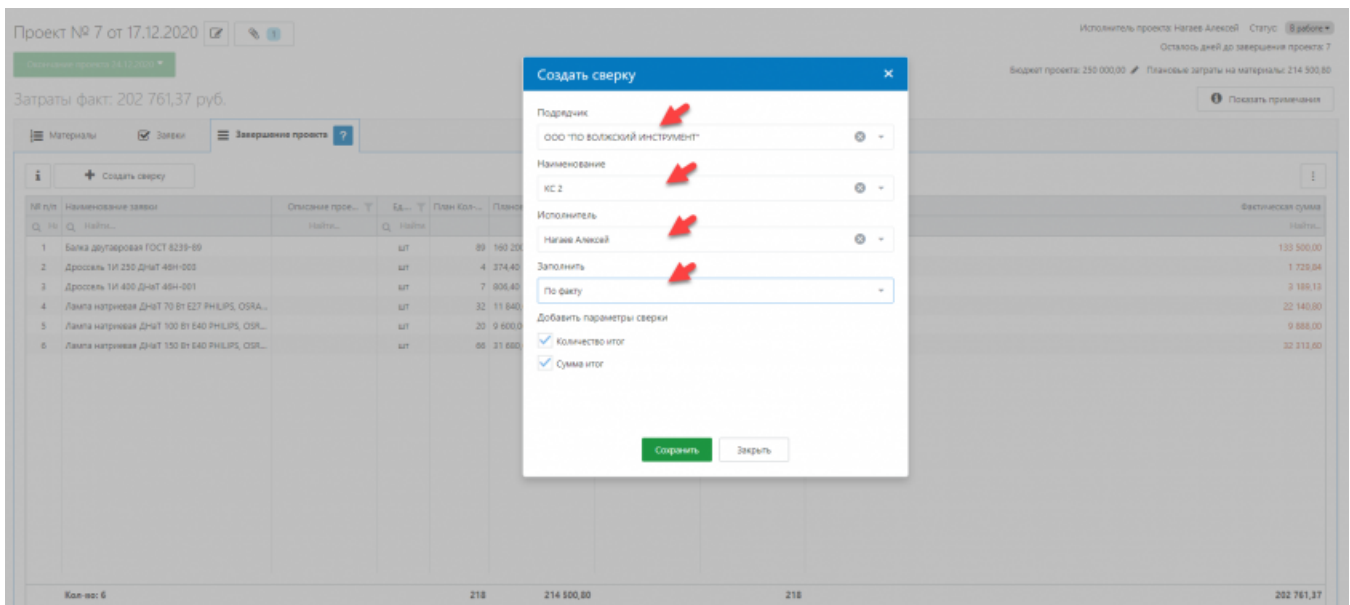

Нажмите "Сохранить"

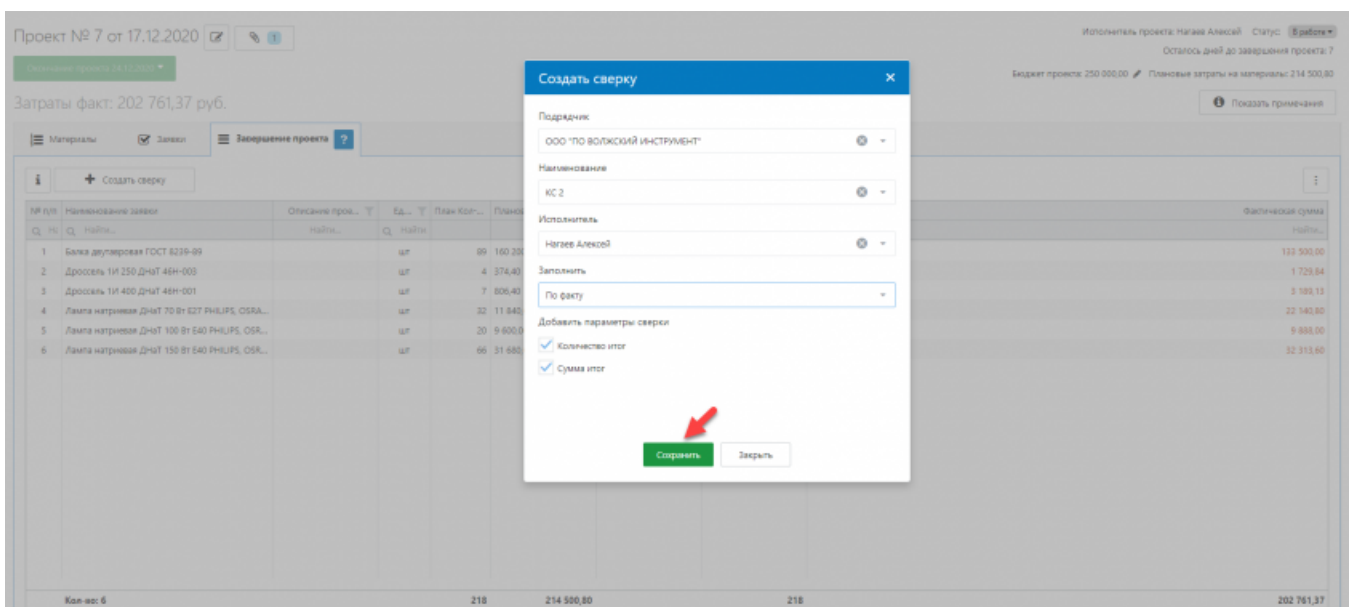

Версия #3

Admin создал Thu, Dec 17, 2020 8:28 AM

Admin обновил Fri, Aug 29, 2025 8:49 AM